A „CULLIGAN elektromos vízadagoló pumpa" elnevezésű készülék alkalmazási és használati előírásai:

- A bemenő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.
- A Termékhez használt ballonos víznek, származásától függően meg kell felelnie a vonatkozó (ivóvíz, ásványvíz stb.) rendeletek követelményeinek, valamint a Korm. rendelet 1. melléklet 1.2. táblázatban szereplő határértékeknek. A ballonos vizet előállító töltőüzemnek rendelkeznie kell 12 órán belül végzett mikrobiológiai vizsgálatok eredményeivel. A Terméket és a Termék ellátását biztosító ballont hűvös, napfénytől védett helyen kell tárolni, vízfogyástól függetlenül 2-3 napot követően a ballont le kell cserélni, a ballonban maradt víz ivóvízként nem használható fel.
- A Terméket beüzemeléskor, valamint legalább 3 havonta fertőtleníteni szükséges. Fertőtlenítés, karbantartás során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel a Korm. rendeletben, illetve a 316/2013. Korm. rendeletben és az Együttes rendeletben leírtaknak.
- Beüzemelés után a Terméket át kell öblíteni, legalább egy adagolónyi víz kifolyatása szükséges. Hosszabb, 24 órát meghaladó üzemszünet előtt a berendezést át kell öblíteni, legalább 1 liter kifolyatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad.

- A Termékek **közintézményekben** történő, közösségi célú alkalmazása esetén az alábbi **kiegészítő** alkalmazási feltételek betartása szükséges:
  - az alkalmazásáról a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt tájékoztatni kell;
  - a területi sajátosságokra figyelemmel az alkalmazás további feltételeit a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal határozza meg;
  - egészségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható;
  - a Termék fertőtlenítését legalább havonta szükséges elvégezni;
  - a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább 6 havonta vizsgáltatni szükséges arra akkreditált laboratóriummal, a javasolt vizsgálati paraméterek: telepszám 22°C, Pseudomonas aeruginosa, ammónium, nitrit;
  - a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie a Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22°C tekintetében alkalmazandó beavatkozási határ 1000 TKE/ml;
  - az elvégzett laboratóriumi vizsgálat eredményeit a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak és másolatban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén a szükséges beavatkozásokat soron kívül el kell végezni (pl. fertőtlenítés);
  - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
  - a Termék alkalmazási feltételeinek betartása érdekében egy felelős kolléga kijelölése szükséges;
  - a Termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.


- A Termék **munkahelyeken** történő alkalmazása esetén az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása szükséges:
    - egészségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható;
    - a Termék fertőtlenítését legalább havonta szükséges elvégezni;
    - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
    - a Termék alkalmazási feltételeinek betartása érdekében egy felelős kolléga kijelölése szükséges;
    - a Termék használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.

CULLIGAN elektromos vízadagoló pumpa

Gyártói típusszám: SWP-19 Electric Water Pump



Beüzemelés

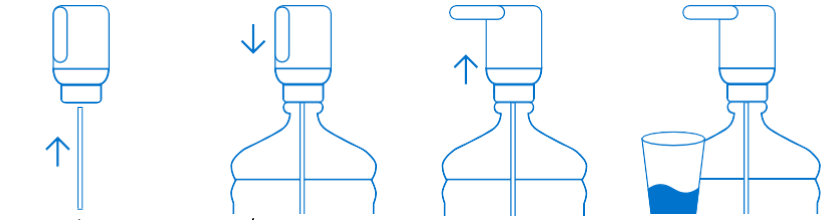

Rögzítse a szilikon tömlőt

Állítsa a pumpát a ballonra

Nyissa ki a kifolyó-csövet

Használatra kész

Működtetés

Kérjük, az első használat előtt töltse fel teljesen az adagolót. A jelzőfény töltés közben pirosra vált, majd zöldre vagy kikapcsol amikor a töltés befejeződött.
Nyomja meg a gombot a 60 másodperces szivattyúzáshoz, és nyomja meg újra a leállításhoz.

T: +36 1 920 6480, info@culligan.hu, www.culligan.hu
Culligan Hungary Kft., H- 1097 Budapest, Illatos út 13.